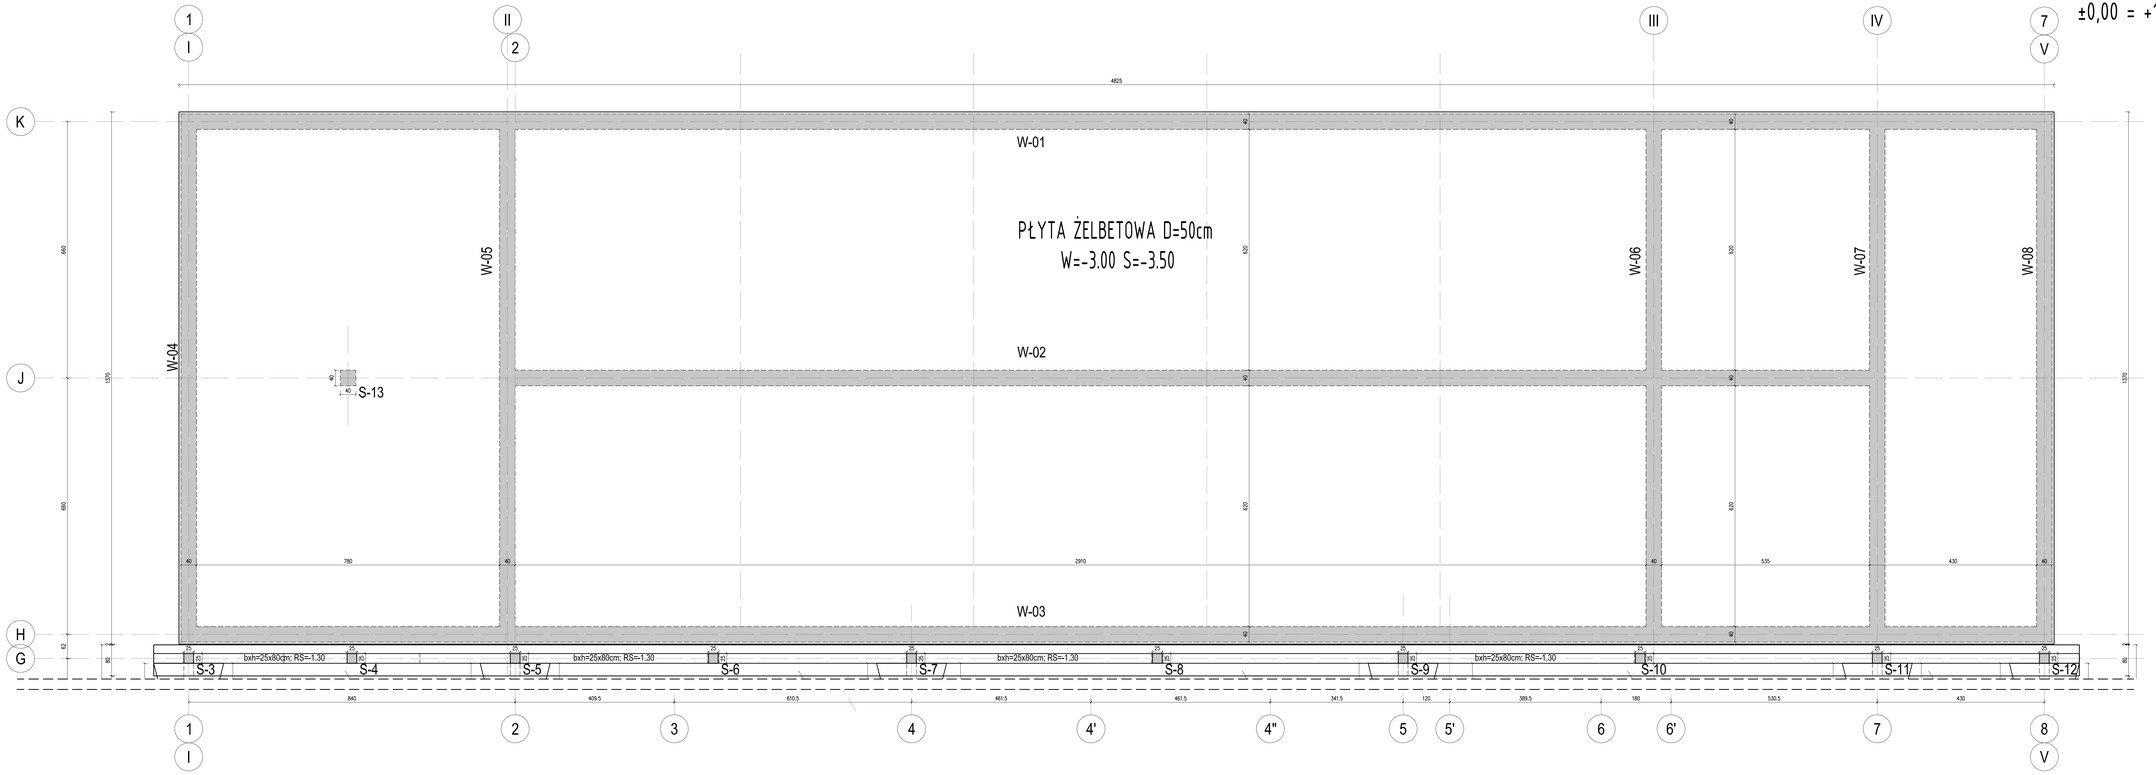


±0,00 = +181,60m n.p.m.

BETON:
dla zbiornika C35/45 W8 (B45 W8)
pozostały: C25/30 (B30)
STAL ZBROJENIOWA: AIIIN - Rb500W
OTULINA:
dla zbiornika: 5cm
pozostała: od strony gruntu 5cm
3cm

ŻELBET

ŚCIANA Z PREFABRYKOWANYCH BLOCZKÓW BETONOWYCH kŁ20MPa NA ZAPRAWIE kl. 5MPa

UWAGA:

1-Jak wynika z dokumentacji geotechnicznej dla niniejszej inwestycji, na głębokości ok. 2 m. p.p.t. może zalegać torf, który należy usunąć w obrysie nowoprojektowanych fundamentów. Po usunięciu torfu, do poziomu posadowienia wbudować różnoziarniste piaski grube lub chudy beton. Piaski grube należy zagęszczać warstwami max. 30cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=0.98.
2-Odbiór wykopu fundamentowego przez uprawnionego geotechnika/geologa, który wpisem do dziennika budowy potwierdzi zafazone warunki.

SCHWANDER
Klasy ekspozycji:
zbiornik:
SCHWANDER POLSKA Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
ul. Kolejowa 12
33-300 Nowy Sącz
tel/fax: +48 18 414 53 46
AUTORSKIE PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
APPA mgr inż. arch. Paweł Wróblewski
Pracownia zlokalizowana: ul. Okocimska 3m. 138
OS-OBO Izabelin, Homówek, ul. Wrzosowa 8
tel: 22 722 66 72, 502 339 661

ALL RIGHTS RESERVED
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

INWESTOR: Gmina Kunów
Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45b, 27-415 KUNÓW

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KUNOWIE
Kunów ul. Łąkowa 5 , pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie
OZ. EWID. NR 3886 i 3888, OBRĘB EWID. 260702.04

TREŚĆ: PŁYTA FUNADAMENTOWA ZBIORNIKA

KONSTRUKCJA:

KBI Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie Sieczkowski i Nikoniuk
ul. Żółkiewskiego 20A lok. 22, 03-735 Warszawa
tel.691 364 805, 609 832 177, www.kbi.pl
mgr inż. Artur Sieczkowski nr upr. MAZ/0079/POOK/05
mgr inż. Wojciech Nikoniuk nr upr. MAZ/0363/POOK/06

branża: KONSTRUKCJA
stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Nr rys. KB-02
rew.
data: 02-2016
skala: 1:50
str. nr